

Remeha P 520

Chaudière fioul/gaz

Français
29/08/05



Notice
Technique

CE



300003790-001-C

 remeha

Sommaire

Généralités	3
Description	4
1 Caractéristiques techniques	5
2 Dimensions principales	6
Mise en place de la chaudière	8
1 Implantation en chaufferie	8
2 Aérations	9
Montage	9
Raccordement hydraulique	10
1 Renseignements dimensionnels nécessaires	10
2 Recommandations importantes pour le raccordement du circuit chauffage	11
3 Remplissage de l'installation	12
4 Désembouage	12
Raccordement à la cheminée	13
1 Détermination du conduit de fumées	13
2 Raccordement à la cheminée	13
Raccordement fioul ou gaz	14
Raccordements électriques	14
Maintenance de la chaudière	14
1 Ramonage	14
2 Nettoyage de l'habillage	17
3 Précautions à prendre en cas d'arrêt prolongé de la chaudière	17
4 Précautions à prendre en cas d'arrêt du chauffage entraînant des risques de gel	17
Maintenance du brûleur	17
Maintenance de l'installation	17
1 Niveau d'eau	17
2 Vidange	17
Plaque signalétique	18
Pièces de rechange	18

Généralités

Le présent produit sera commercialisé dans les états membres de l'Union Européenne suivants :

BE - GB - NL - HU

suivant la catégorie du brûleur gaz associé.

Directive 97/23/CE

Les chaudières à gaz et à fioul fonctionnant à une température inférieure ou égale à 110°C ainsi que les préparateurs d'eau chaude sanitaire dont la pression de service est inférieure ou égale à 10 bar relèvent de l'article 3.3 de la directive, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un marquage CE attestant une conformité à la directive 97/23/CEE.




La conformité des chaudières aux règles de l'art, exigée dans l'article 3.3 de la directive 97/23/CE, est attestée par la marque CE relative aux directives 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23 CEE et 89/336/CEE.

Avertissement

Le montage et l'installation doivent être effectués par des professionnels qualifiés.

Le bon fonctionnement de l'appareil est conditionné par le strict respect de la présente notice.

Symboles utilisés

	Attention danger	Risque de dommages corporels et matériels. Respecter impérativement les consignes pour la sécurité des personnes et des biens
	Information particulière	Tenir compte de l'information pour maintenir le confort
	Renvoi	Renvoi vers d'autres notices ou d'autres pages de la notice


Description

Les chaudières des gammes P 520 sont des chaudières pressurisées à eau chaude à raccorder à un conduit d'évacuation des fumées et à équiper d'un brûleur indépendant automatique utilisant le fioul domestique ou le gaz.

La puissance utile des chaudières de la gamme P 520 est comprise entre 754 et 1450 kW.

Gamme de chaudières

Chaudière avec tableau de commande pouvant être équipé en option d'une régulation Rematic 2945 C3K pour le chauffage seul ou le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

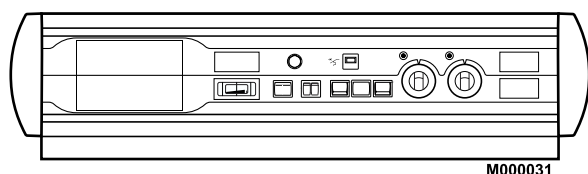

1 Caractéristiques techniques

Pression de service maximale : 7.5 bar

Réglage du thermostat de chaudière : 30 à 90 °C

Consigne du thermostat de sécurité : 110 °C

Chaudière		P 520-13	P 520-15	P 520-17	P 520-19	P 520-21	P 520-23	P 520-25
Puissance utile	kW	696 à 754	812 à 870	928 à 986	1044 à 1102	1160 à 1218	1276 à 1334	1392 à 1450
Puissance enfournée	kW	773 à 838	902 à 967	1031 à 1096	1160 à 1224	1289 à 1353	1418 à 1482	1547 à 1611
Nombre d'éléments		13	15	17	19	21	23	25
Contenance en eau	l	617	693	769	845	943	1019	1095
Pertes de charge côté eau	$\Delta T = 10K$	57.6	77.6	30.2	41.4	53.6	64.8	78.4
	$\Delta T = 15K$	25.8	34.7	13.5	18.5	24	29	35
	$\Delta T = 20K$	14.4	19.4	7.6	10.4	13.4	16.2	19.6
Pression au foyer pour dépression à la buse = 0	mbar	2.2	2.4	2.6	2.85	3.1	3.3	3.5
Température des fumées $T_f - T_a$ ^{(1) (3)}	°K	<190	<190	<190	<190	<190	<190	<190
Débit massique des fumées ^{(1) (2)}	Fioul	1070	1220	1370	1520	1670	1820	1970
	Gaz	1120	1280	1440	1590	1750	1910	2070
Chambre de combustion	Diamètre inscrit	614	614	614	614	614	614	614
	Diamètre équivalent	694	694	694	694	694	694	694
	Profondeur	1372	1594	1816	2038	2300	2522	2744
	Volume	0.53	0.61	0.70	0.78	0.88	0.96	1.05
Consommation d'entretien*	$\Delta T = 30K$	%	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
Poids d'expédition	kg	3000	3364	3756	4124	4538	4930	5297

*Consommation d'entretien: Emission calorifique totale durant l'arrêt brûleur en % de la puissance nominale enfournée pour un écart entre température moyenne chaudière et température ambiante de 30 K.

⁽¹⁾A allure nominale (puissance haute de la chaudière)


⁽²⁾CO₂ = 13.1 à 13.5% pour le fioul domestique et 9.5% pour le gaz naturel.

⁽³⁾Température chaudière : 80 °C

Température ambiante : 20 °C

2 Dimensions principales

P 520

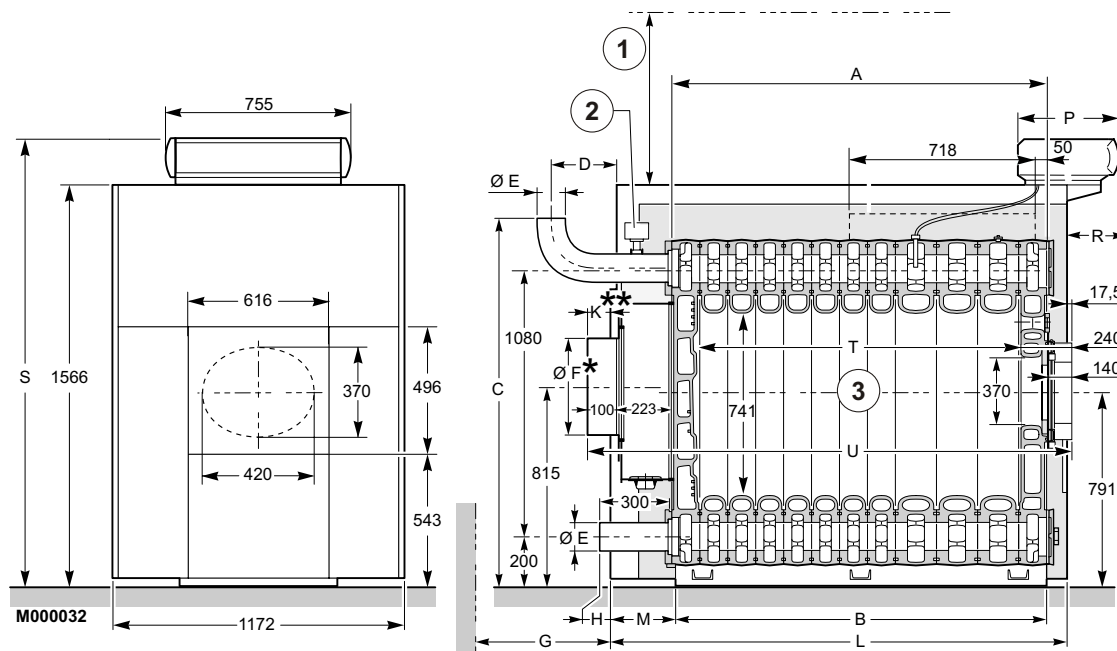

① Hauteur mini pour ramonage = 850

② Détecteur de débit

③ Axe brûleur

Chaudière P 520	P 520-13	P 520-15	P 520-17	P 520-19	P 520-21	P 520-23	P 520-25
A (mm)	1563	1785	2007	2229	2491	2713	2935
B (mm)	1522	1744	1966	2188	2450	2672	2894
C (mm)	1488	1488	1488	1504	1504	1504	1504
D (mm)	256	188	210	257	209	231	253
Ø E (à souder) (mm)	139.7	139.7	139.7	159	159	159	159
Ø F (mm)	350	400	400	400	*	*	*
G (mm)	-	150	370	370	650	980	980
H (mm)	37	-31	-9	13	-35	-13	9
K** (mm)	49	-19	3	25	-23	-1	21
L (mm)	1955	2245	2445	2645	2955	3155	3355
M (mm)	275	324	321	299	324	324	303
P (mm) K	355	355	355	355	355	355	355
R (mm) K	175	175	175	175	175	175	175
S (mm) K	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
T (mm)	1372	1594	1816	2038	2300	2522	2744
U (mm)	2021.5	2243.5	2465.5	2687.5	2949.5	3171.5	3393.5


* Plaque pleine à découper. Découpe maxi 500 x 700 mm.

** Cote correspondant à l'extrémité du raccordement cheminée longueur 100 mm.

G = Longueur nécessaire au dégagement du tube équirépartiteur d'eau.

Nota : Pour les modèles P 520-21 P 520-23 et P 520-25 une plaque pleine à découper est livrée sans le raccordement cheminée longueur 100 mm.


Dimensions principales - Vue arrière P 520

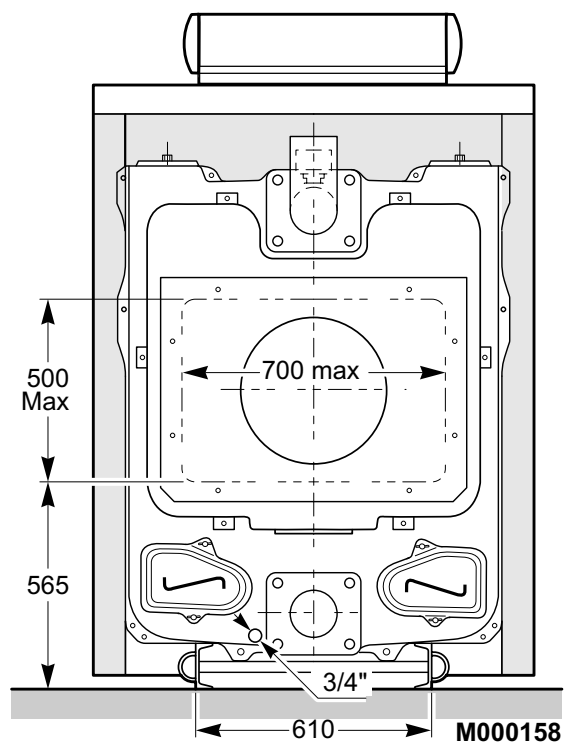

Mise en place de la chaudière

1 Implantation en chaufferie

Pour son montage et grâce à son châssis, la chaudière P 520 ne nécessite aucun socle spécial. Sa constitution en foyer fermé ne demande aucune caractéristique réfractaire du sol. Il faut et il suffit que le sol soit apte à supporter le poids de la chaudière en ordre de marche. Si l'emplacement de la chaudière n'a pas été prévu de façon précise, il convient de réserver autour de la chaudière un espace libre compatible avec la surveillance et l'entretien de la chaudière.

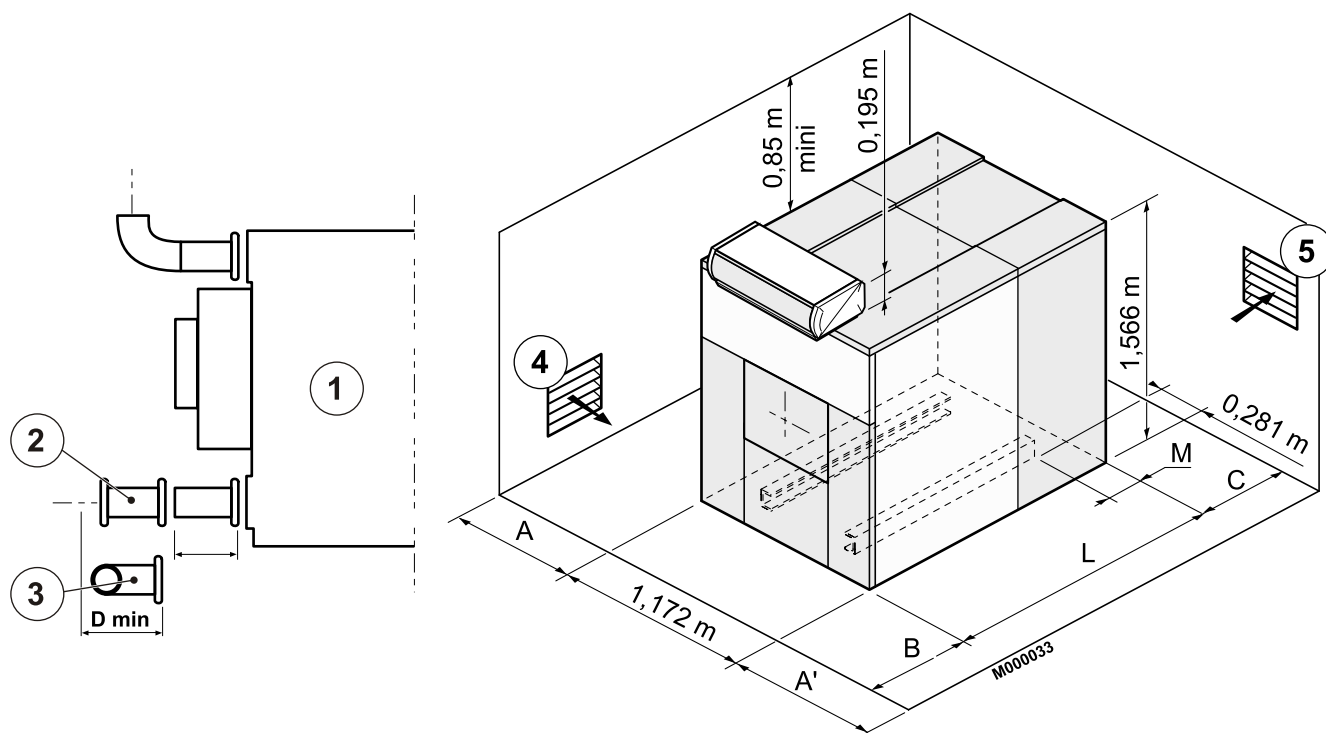

① Corps de chaudière *

② Raccordement droit (non livré) *

* Afin de faciliter des travaux ultérieurs sur la chaudière (remplacement du tube équirépartiteur d'eau, etc ...) il est nécessaire de prévoir un raccordement par bride de la chaudière à l'installation en respectant bien la cote minimale de dégagement **D**.

③ Raccordement coudé (non livré)

④ Entrée d'air

⑤ Sortie d'air

si $A = 1.2$ m (côté ouverture porte), $A' = 0.5$ m

si $A = 0.5$ m, $A' = 1.2$ m (côté ouverture porte) : cotes à adapter en fonction de l'encombrement du brûleur quand la porte est ouverte.

B = 1.5 m : cotes à adapter en fonction de l'encombrement du brûleur.

P 520	P 520-13	P 520-15	P 520-17	P 520-19	P 520-21	P 520-23	P 520-25
L	1955	2245	2445	2645	2955	3155	3355
M	275	324	321	299	324	324	303
C mini	300	436	656	656	936	1266	1266
D mini	-	136	356	356	636	966	966

2 Aérations

Les entrées d'air seront disposées de telle manière, par rapport aux orifices de ventilation haute, que le renouvellement d'air intéresse l'ensemble du volume de la chaufferie.

Dans tous les cas, il est impératif de se conformer aux réglementations locales en vigueur.

Attention :

Afin d'éviter une détérioration des chaudières, il convient d'empêcher la contamination de l'air de combustion par des composés chlorés et/ou fluorés qui sont particulièrement corrosifs.

Ces composés sont présents, par exemple, dans les bombes aérosols, peintures, solvants, produits de nettoyage, lessives, détergents, colles, sel de déneigement, etc...

Par conséquent :

- Ne pas aspirer de l'air évacué par des locaux utilisant de tels produits : salon de coiffure, pressings, locaux industriels (solvants), locaux avec présence de machines frigorifiques (risques de fuite de réfrigérant), etc...
- Ne pas stocker de tels produits à proximité des chaudières.


En cas de corrosion de la chaudière et/ou de ses périphériques par des composés chlorés et/ou fluorés, la garantie contractuelle ne saurait trouver application.

Montage

Pour effectuer le montage de la chaudière, se reporter à la notice d'installation.

Raccordement hydraulique

1 Renseignements dimensionnels nécessaires

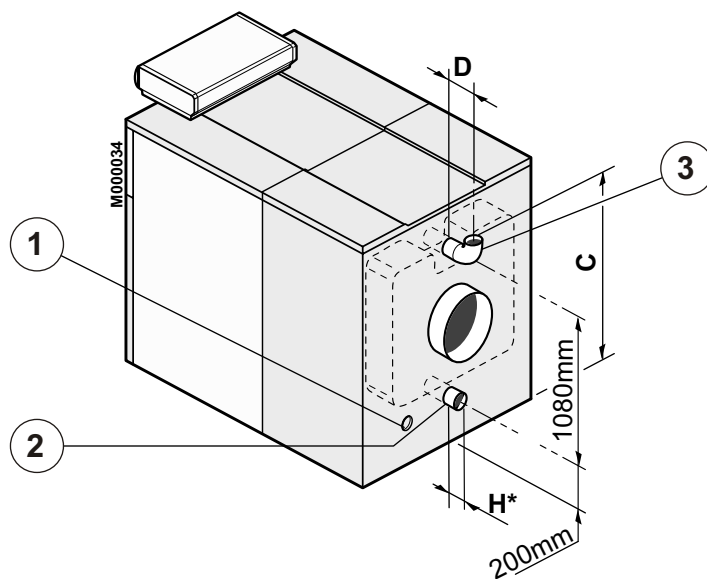

① Orifice de vidange taraudé 3/4"

② Retour chauffage :

- 13 à 17 éléments : 139.7 - 5"

- 18 à 25 éléments : 159 - 6"

à souder.

③ Départ chauffage :

- 13 à 17 éléments : 139.7 - 5"

- 18 à 25 éléments : 159 - 6"

à souder.


* Cote sans raccordement (voir dessin chapitre "Implantation en chaufferie", raccordement droit ou coudé).

P 520	P 520-13	P 520-15	P 520-17	P 520-19	P 520-21	P 520-23	P 520-25
C (mm)	1488	1488	1488	1504	1504	1504	1504
D (mm)	256	188	210	257	209	231	253
H (mm)	37	-31	-9	13	-35	-13	9

2 Recommandations importantes pour le raccordement du circuit chauffage

L'installation doit être réalisée suivant la réglementation en vigueur, les règles de l'art et les recommandations contenues dans la présente notice.

► Débit minimal de la soupape de sécurité en fonction de la puissance utile maximale de la chaudière :

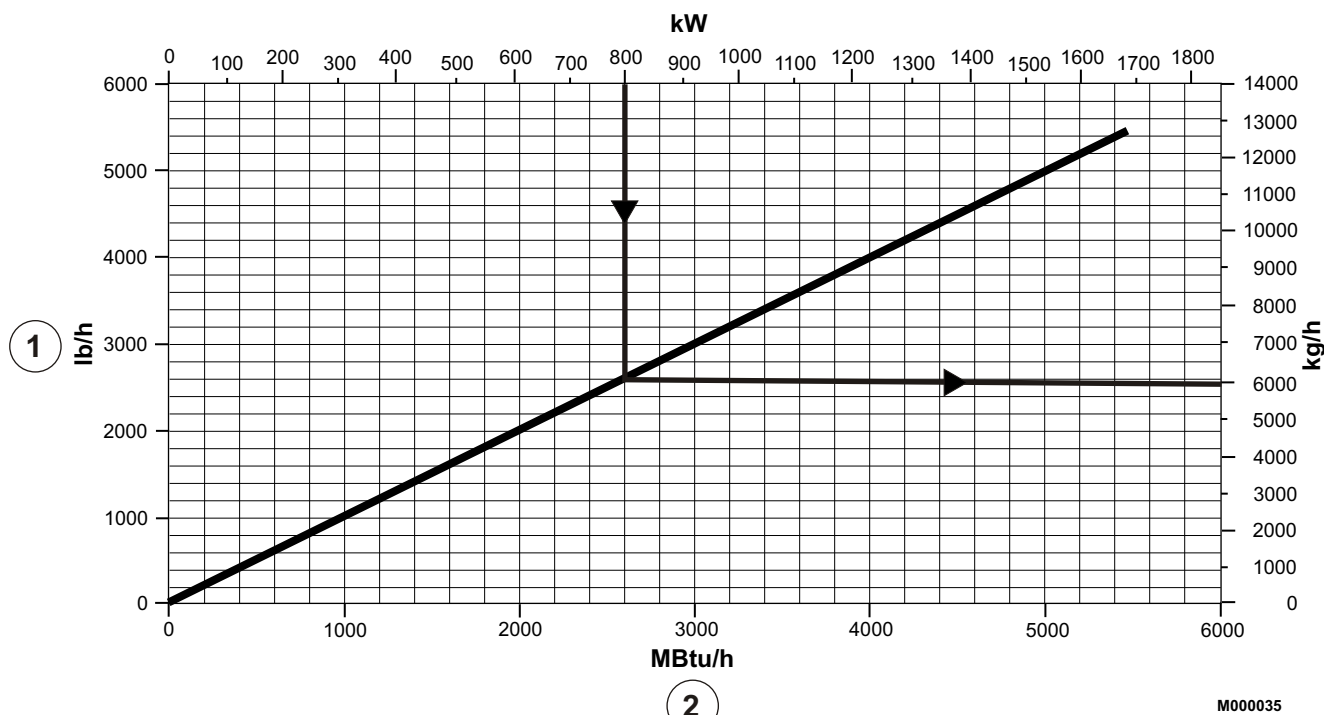

2

M000035

Exemple de lecture du diagramme

La puissance utile maximale de la chaudière est de 800 kW.

Le débit minimal de la soupape de sécurité doit être de 6000 kg/h

- ① Débit soupape
- ② Puissance utile chaudière

► Débit d'eau dans la chaudière :

Le débit d'eau dans la chaudière, brûleur en marche, doit correspondre aux formules suivantes :

- Débit d'eau nominal $Q_n = 0.86 P_n / 20$
- Débit minimal $Q_{\text{mini}} = 0.86 P_n / 45$ (ce débit correspond également au débit minimal de recyclage dans la chaudière)
- Débit d'eau maximal $Q_{\text{max}} = 0.86 P_n / 5$

Q_n = débit en m^3/h

P_n = Puissance nominale (puissance haute de la chaudière) en kW.

► Fonctionnement en cascade

Après l'arrêt du brûleur :

- Temporisation nécessaire avant l'ordre de fermeture d'une vanne d'isolement : 3 mn
- Commande de l'arrêt de la pompe de recyclage (placée entre la chaudière et les vannes d'isolement) par le contact de fin de course de la vanne d'isolement

► Fonctionnement avec brûleur 2 allures

- La température d'eau dans la chaudière est maintenue à 50 °C ou plus ; la première allure doit être réglée au minimum à 30 % de l'allure nominale
- Fonctionnement en basse température modulée (température de départ minimale : 40 °C) ; la première allure doit être réglée au minimum à 50 % de l'allure nominale

► Fonctionnement avec brûleur modulant

- La température d'eau dans la chaudière est maintenue à 50 °C ou plus : le brûleur peut moduler jusqu'à 30 % de l'allure nominale
- Fonctionnement en basse température modulée (température de départ minimale : 40 °C) ; le brûleur peut moduler jusqu'à 50 % de l'allure nominale

3 Remplissage de l'installation

Le remplissage doit s'effectuer à débit faible à un point bas en chaufferie afin de favoriser la purge de la totalité de l'air contenu dans la chaudière par le(s) point(s) haut(s) de l'installation.

Le remplissage s'effectue toujours toutes pompes dont pompe(s) de recyclage à l'arrêt.

⚠ TRES IMPORTANT : première mise en service après vidange partielle ou totale de l'installation : si toutes les purges d'air ne se font pas naturellement vers un vase d'expansion à l'air libre, l'installation doit comporter, en plus des purgeurs automatiques pouvant assurer à eux seuls l'élimination des gaz de l'installation en fonctionnement, des purgeurs manuels permettant de purger tous les points hauts de l'installation et de vérifier avant l'allumage du brûleur que l'installation remplie d'eau est bien purgée de l'air qu'elle contenait.

⚠ Ne pas faire d'appoint d'eau froide par le retour alors que la chaudière est chaude.


4 Désembouage

Un orifice taraudé Ø 2" pourvu d'un bouchon est prévu en partie basse avant de la chaudière. Le montage sur cet orifice d'une vanne 1/4 de tour (non livrée) permet d'évacuer les boues.

L'évacuation des boues entraîne l'élimination de quantités d'eau importantes, qu'il faudra restituer au réseau après l'intervention.

Remarque :

Aucun remplacement de chaudière sur un réseau ancien ne doit être effectué sans un rinçage soigné de l'installation. Prévoir la mise en place d'un pot de décantation des boues sur le retour et à proximité immédiate de la chaudière.

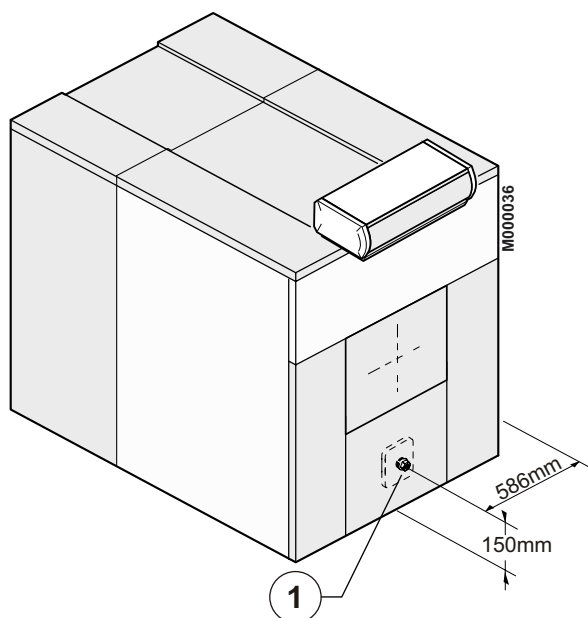

① Orifice de désembouage taraudé 2"

Raccordement à la cheminée

Les performances élevées des chaudières modernes, leur utilisation dans des conditions particulières liées à l'évolution des technologies (par ex. : fonctionnement en basse température modulée) conduisent à l'obtention de très basses températures de fumées (<160°C).

Pour cette raison :

- Pour éviter les risques de détérioration de la cheminée, utiliser des conduits conçus pour permettre l'écoulement des condensats qui peuvent résulter de ces modes de fonctionnement.
- Installer un té de purge en pied de cheminée.

La mise en place d'un modérateur de tirage est également recommandée.

1 Détermination du conduit de fumées

Pour la définition de la cheminée en section et en hauteur, se référer aux réglementations en vigueur. Il y a lieu de noter que les chaudières P 520 sont des chaudières à foyer pressurisé étanche et que la pression à la buse ne doit pas dépasser 0 mbar sauf précautions particulières d'étanchéité en cas de raccordement à un récupérateur/condenseur statique par exemple.

2 Raccordement à la cheminée

Le raccord devra être démontable et présenter des pertes de charges minimales, c'est-à-dire être le plus court possible et sans changement brusque de section.


Son diamètre doit toujours être au moins égal à celui de la buse de la chaudière, à savoir :

Ø 300 mm pour la 13 éléments

Ø 400 mm pour les 14 à 20 éléments

Pour les chaudières 21 à 25 éléments une plaque pleine est fournie. La découpe maximale pouvant être effectuée est de 500 x 700 mm.

Il y a lieu de prévoir sur le conduit de fumée une prise de mesure (trou Ø 10 mm) pour le réglage du brûleur (contrôle de combustion).

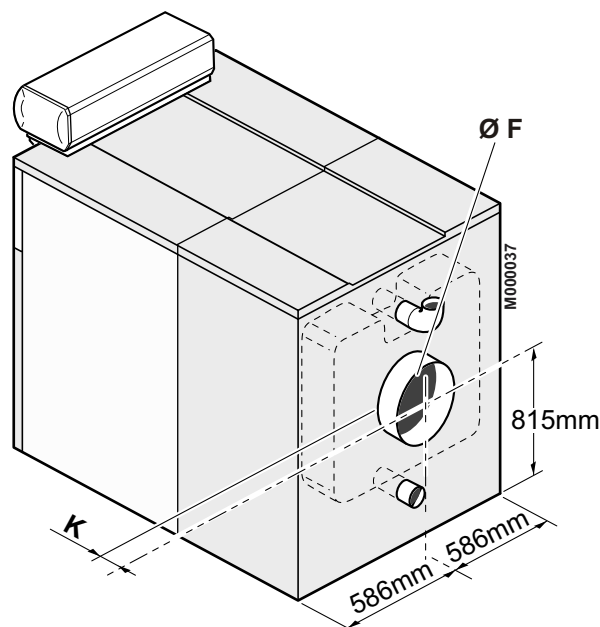

P 520	P 520-13	P 520-15	P 520-17	P 520-19	P 520-21	P 520-23	P 520-25
Ø F	350	400	400	400	Plaque pleine	Plaque pleine	Plaque pleine
K	49	-19	3	25	-23*	-1*	21*

*Cote correspondant à l'extrémité du raccordement cheminée longueur 100 mm.

Nota : Pour les modèles P 520-21 P 520-23 et P 520-25 une plaque pleine à découper est livrée sans le raccordement cheminée longueur 100 mm.

Raccordement fioul ou gaz

Se reporter à la notice livrée avec le brûleur.

Raccordements électriques

Se reporter à la notice du tableau de commande de la chaudière.


Maintenance de la chaudière

! Les opérations décrites ci-après doivent toujours être effectuées chaudière éteinte et alimentation électrique coupée.


1 Ramonage

Le bon rendement de la chaudière dépend de son état de propreté.


Le ramonage de la chaudière doit être effectué aussi souvent que nécessaire et **au moins, comme la cheminée, une fois par an** ou davantage selon la réglementation en vigueur ou les besoins de l'installation.

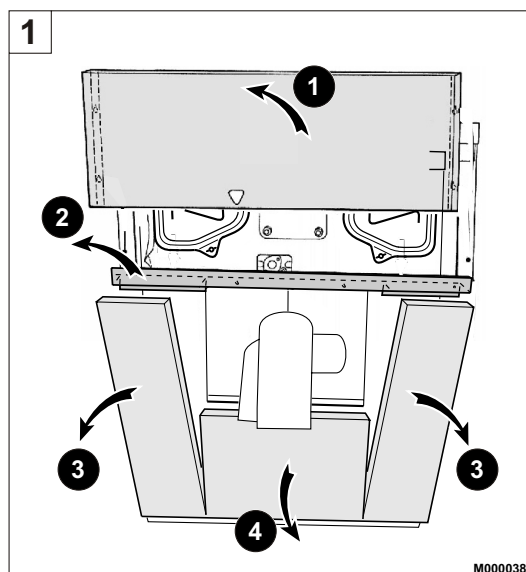


- Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
- Décrocher le panneau avant supérieur.
- Retirer la traverse avant supérieure de maintien puis décrocher les panneaux avant inférieurs gauche et droit.
- Décrocher le panneau avant inférieur.

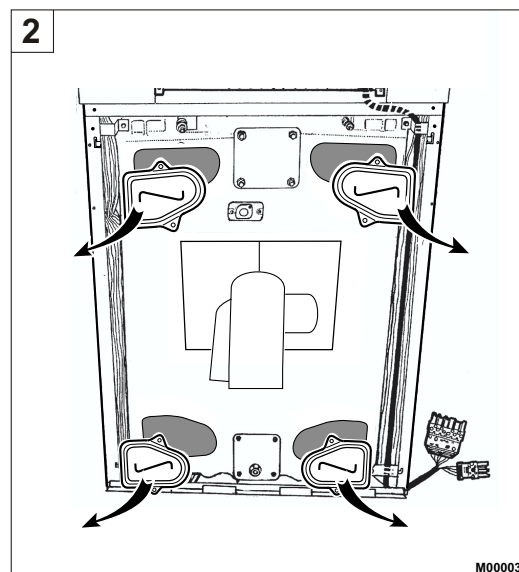


- Retirer les 4 trappes de ramonage après avoir dévissé les écrous à oreilles.

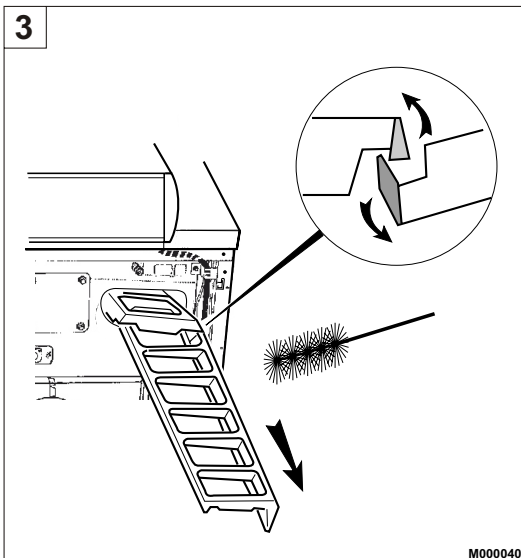


- Enlever les turbulateurs des carneaux supérieurs.
- Ramoner soigneusement les carneaux à l'aide de la brosse livrée à cet effet.
- Brosser les turbulateurs.
- Utiliser si possible un aspirateur.

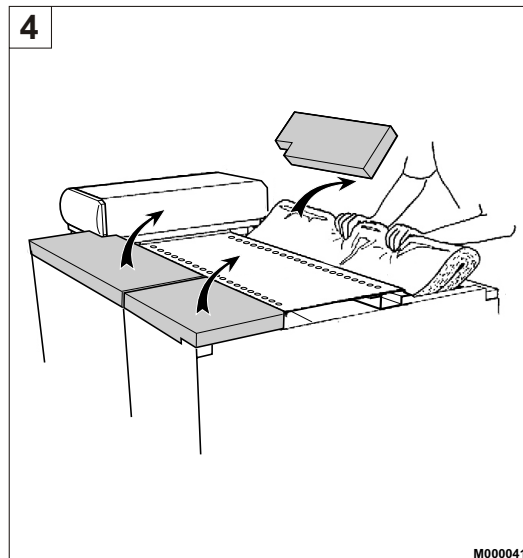

- Retirer les chapiteaux gauches et droits.
- Démontez l'isolation supérieure.

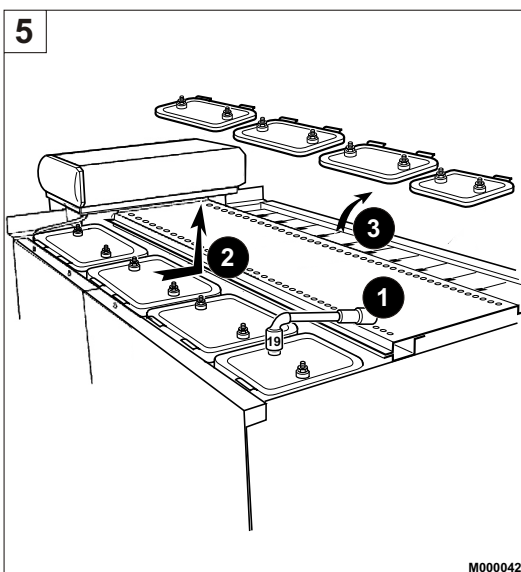


- Desserrer les écrous jusqu'à la butée.
- Pousser sur les poignées les trappes vers l'intérieur.
- Retirer les trappes.

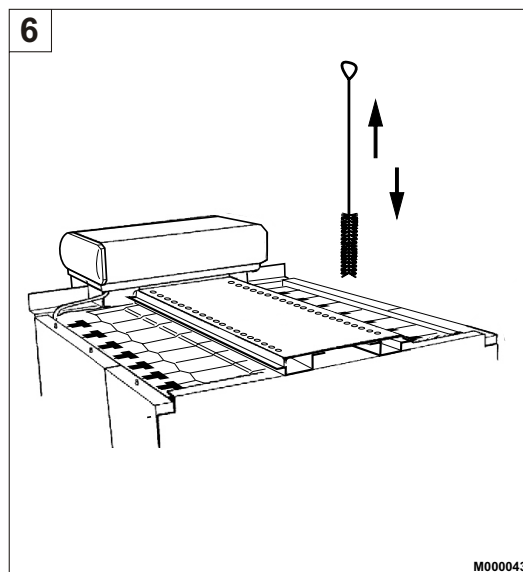

- Brossez les plateaux verticaux.
- Remettez en place les tampons de ramonage, l'isolation et les chapiteaux supérieurs en procédant en sens inverse du démontage.


Remarque : le ramonage chimique est conseillé pour ce type de chaudière.

- Remonter les turbulateurs. Les accrocher les uns aux autres en les engageant dans les carneaux.
- Refermer les trappes de ramonage supérieures.

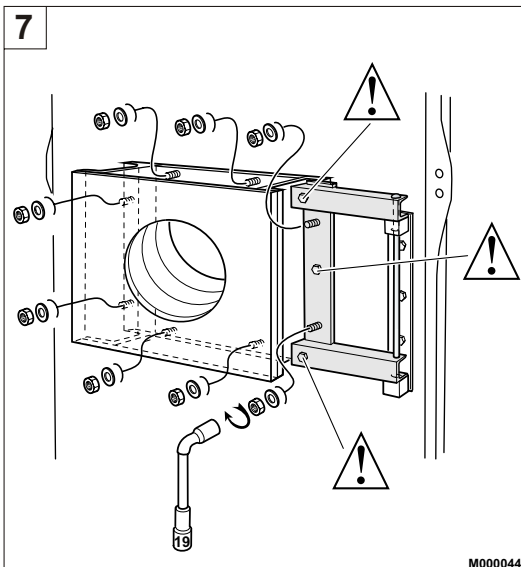


- Ouvrir la porte foyer en dévissant les 8 écrous de fermeture.


⚠ Ne dévisser en aucun cas les 3 vis mentionnées sur le dessin.

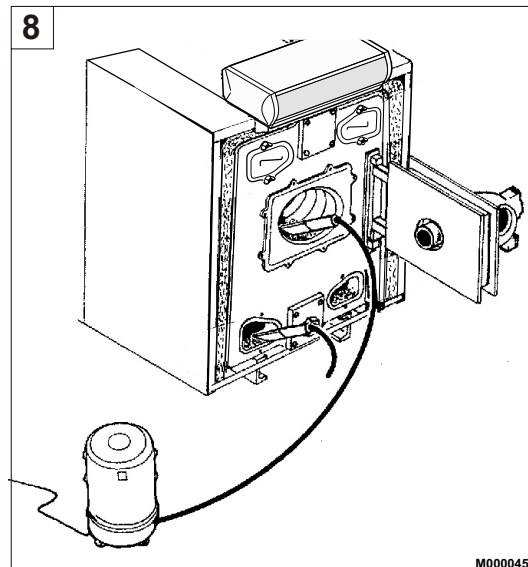

- Brosser l'intérieur du foyer.
- Aspirer à l'aide d'un aspirateur les suies qui auraient pu s'accumuler dans le foyer et dans les carneaux inférieurs.
- Réfermer les trappes de ramonage inférieures.
- Remonter les panneaux avants d'habillage en procédant en sens inverse du démontage.

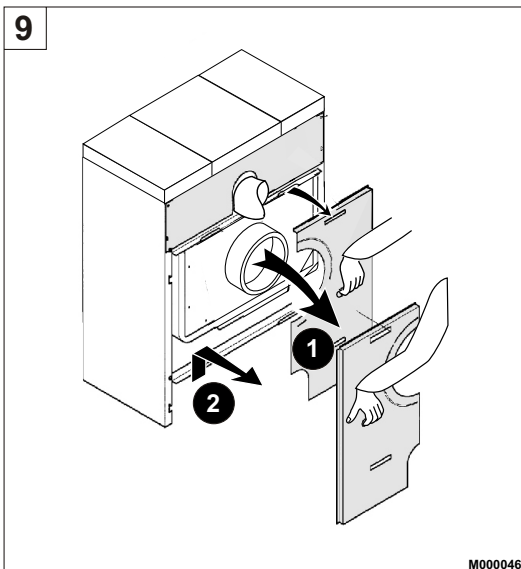

- Décrocher les panneaux arrières inférieurs.
- Démontez la traverse arrière inférieure.
- Retirez l'isolation arrière inférieure.

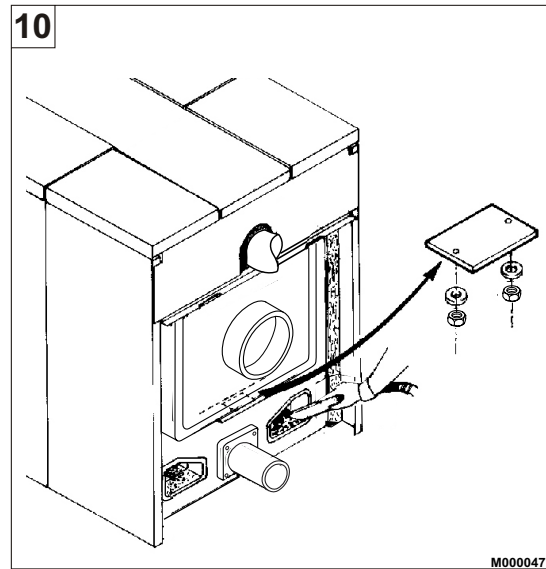

- Retirer les trappes de ramonage inférieures gauche et droite après avoir dévissé les écrous à oreilles.
- Sortir la suie qui a pu s'accumuler à l'aide d'une raclette ou d'un aspirateur.
- Ouvrir le tampon de ramonage en partie inférieure de la boîte à fumées (2 écrous H 10 + rondelles Ø 10).
- Sortir la suie.
- Remonter le tampon et les trappes de ramonage.
- Remettre en place l'isolation arrière inférieure, la traverse et les panneaux arrières inférieurs en procédant en sens inverse du démontage.

2 Nettoyage de l'habillage

Utiliser exclusivement de l'eau savonneuse et une éponge. Rincer à l'eau claire et sécher avec une peau de chamois ou un chiffon doux.

3 Précautions à prendre en cas d'arrêt prolongé de la chaudière

(une ou plusieurs années)

Faire ramoner soigneusement la chaudière et la cheminée. Fermer toutes les portes et trappes de la chaudière pour éviter toute circulation d'air à l'intérieur.

Nous recommandons également d'enlever le tuyau reliant la chaudière à la cheminée et de fermer la buse avec un tampon.

4 Précautions à prendre en cas d'arrêt du chauffage entraînant des risques de gel

Nous conseillons d'utiliser un antigel bien dosé pour éviter la congélation de l'eau de chauffage. A défaut, vidanger entièrement l'installation.

Maintenance du brûleur

Se reporter à la notice livrée avec le brûleur.

Maintenance de l'installation

1 Niveau d'eau

Vérifier régulièrement le niveau d'eau de l'installation et le compléter s'il y a lieu en évitant une entrée brutale d'eau froide dans la chaudière lorsqu'elle est chaude.

Cette opération ne doit être effectuée que quelques fois par saison de chauffe avec de très faibles apports d'eau; au-delà, chercher la fuite et y remédier.


2 Vidange

Il est déconseillé de vidanger une installation, sauf en cas de nécessité absolue.

Plaquette signalétique

La plaquette signalétique, à apposer lors de l'installation de la chaudière, permet son identification exacte et indique ses principales caractéristiques.

- ① Type de chaudière
- ② Plages de puissance
- ③ Débits thermiques

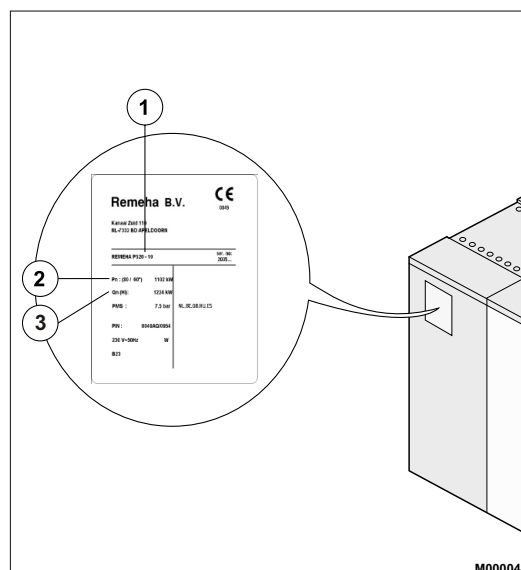

Pièces de rechange





Voir page suivante

Pièces de rechange

i Pour commander une pièce de rechange, indiquer le numéro de référence situé en face du repère désiré.

13/04/05 - 300003790-002-A


Corps de chaudière

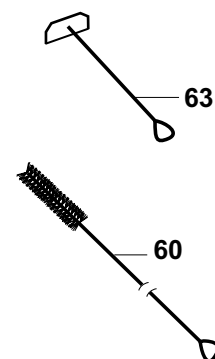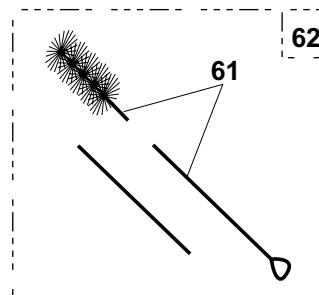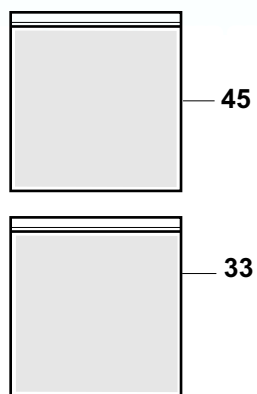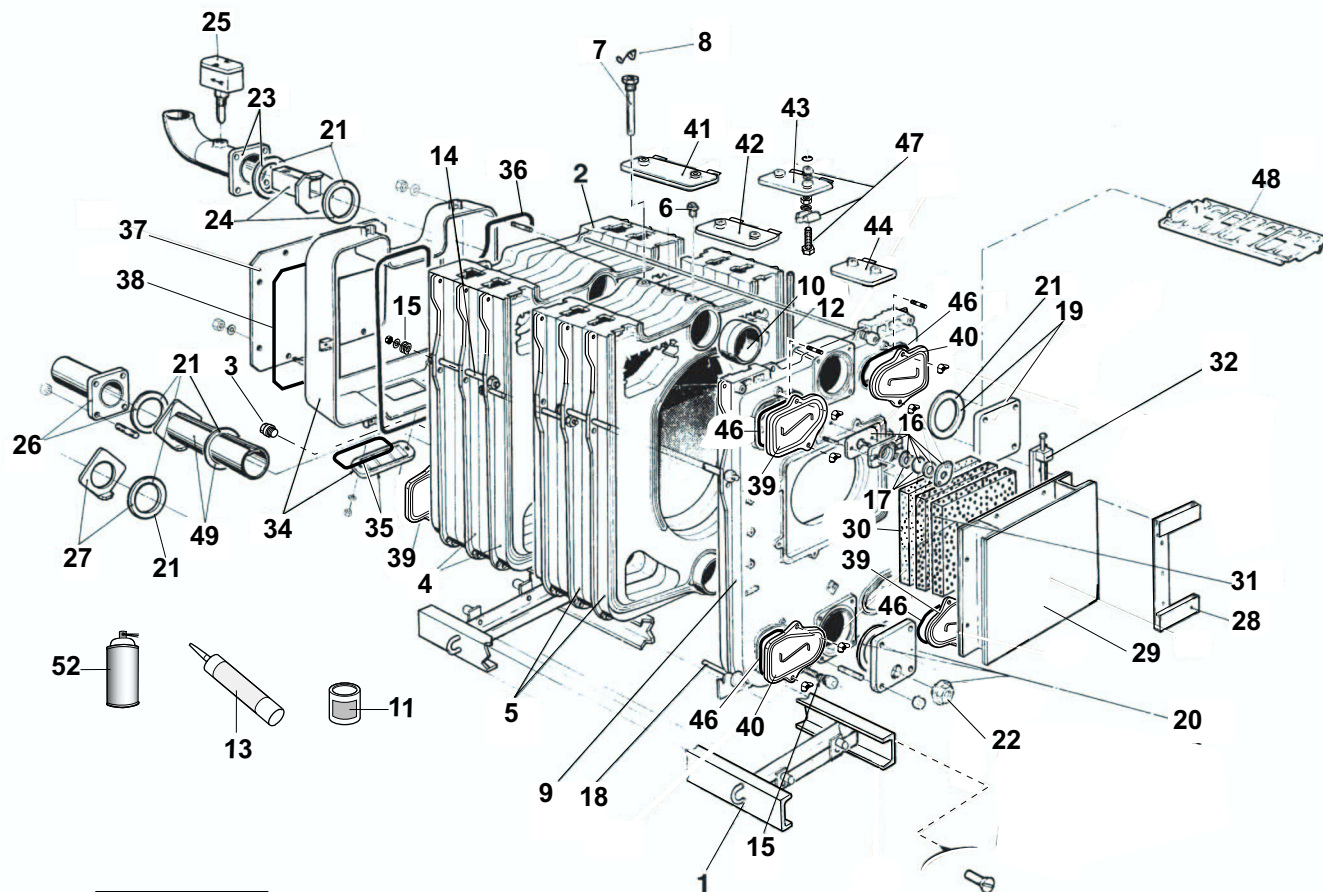

M000049


Isolation

70

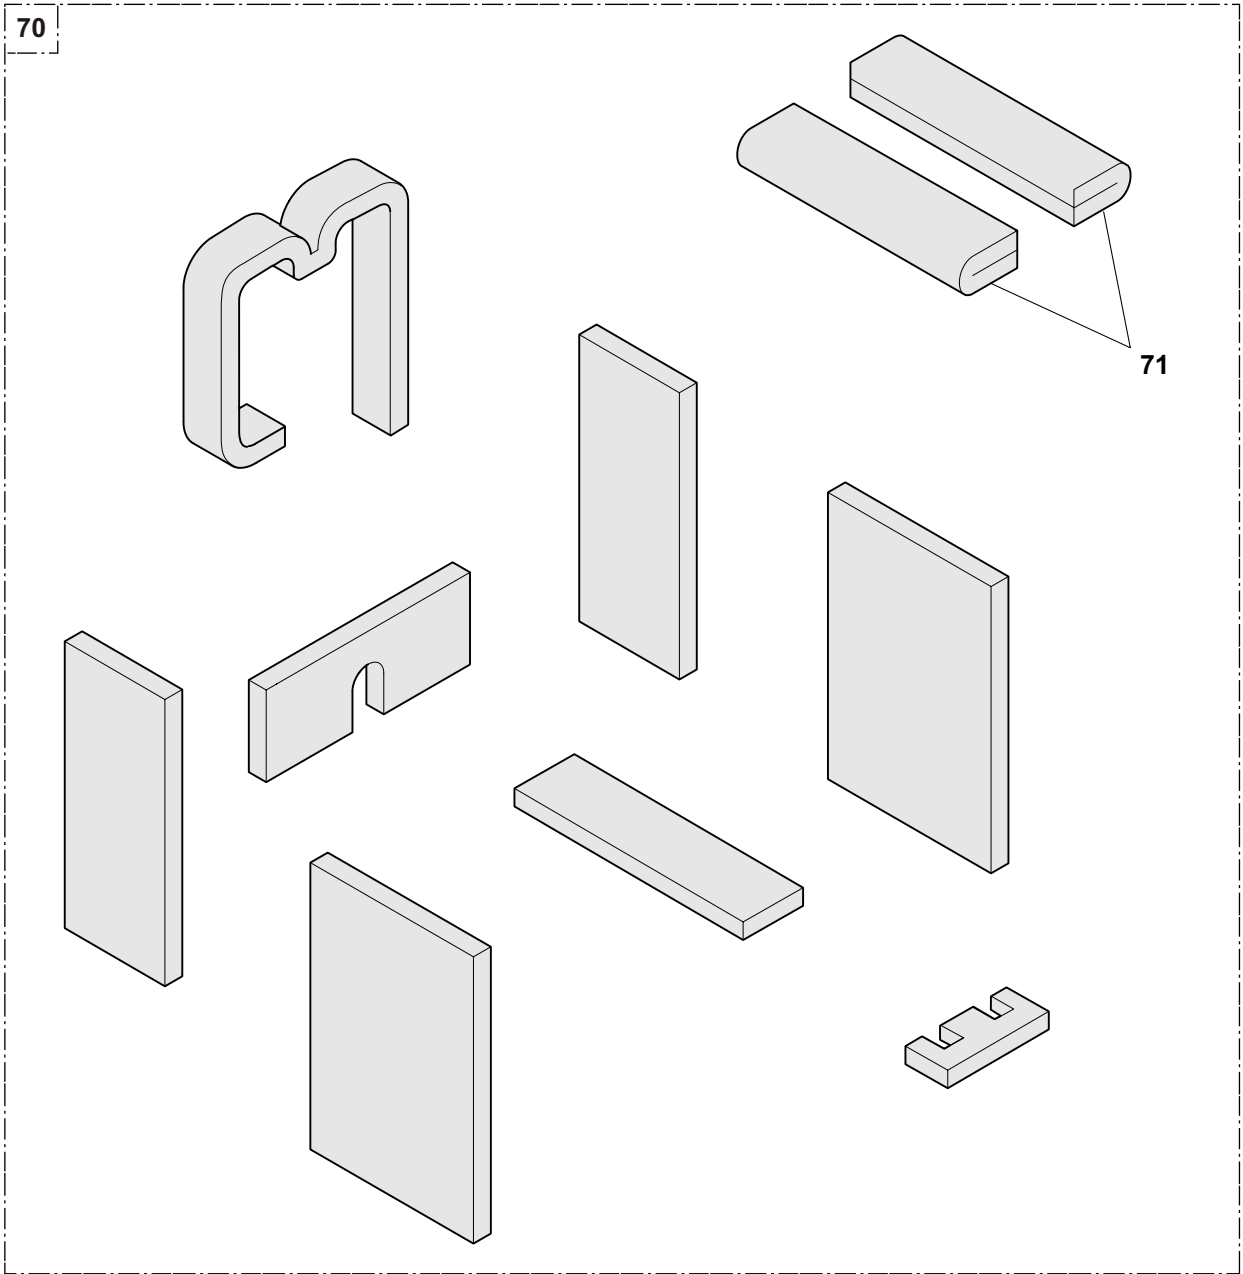

M000050

Jaquette

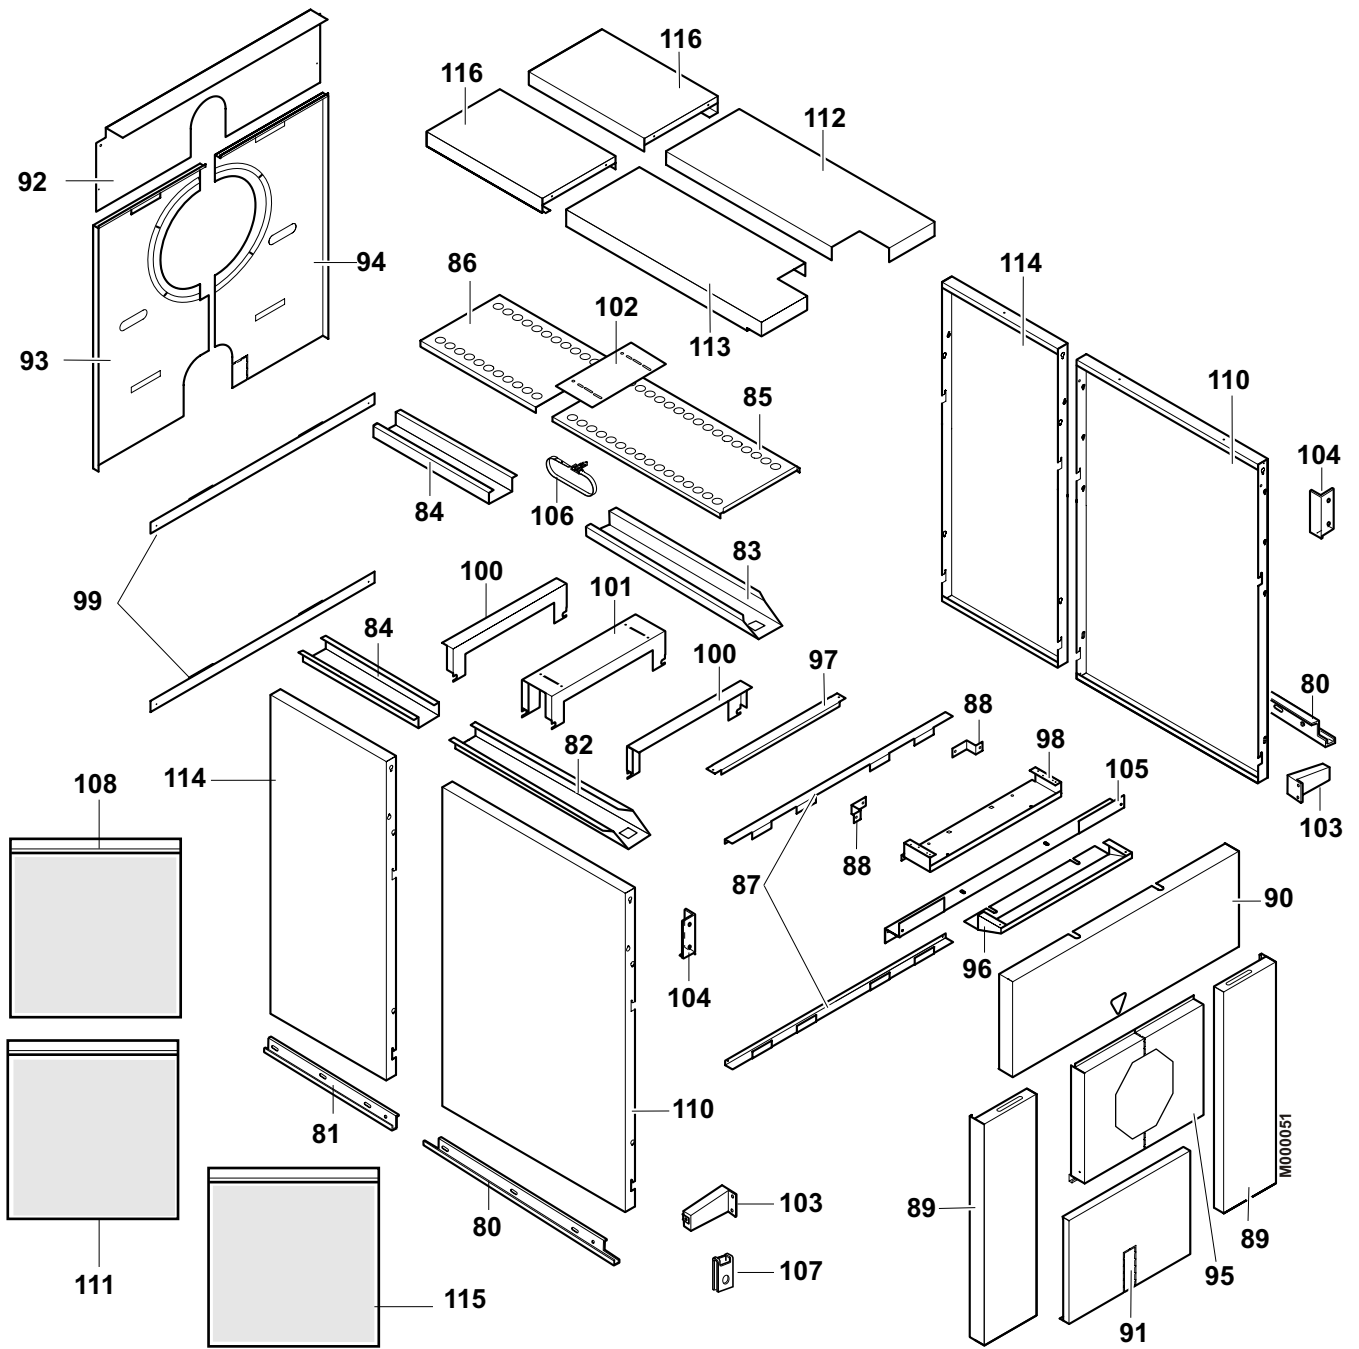

Repères	Code	Désignation
		Corps de chaudière + Accessoires
		Châssis
1	8259-8956	Châssis complet 13 éléments
1	8259-8957	Châssis complet 15 éléments
1	8259-8958	Châssis complet 17 éléments
1	8259-8959	Châssis complet 19 éléments
1	8259-8960	Châssis complet 21 éléments
1	8259-8961	Châssis complet 23 éléments
1	8259-8962	Châssis complet 25 éléments
		Corps + Accessoires
2	8555-5505	Elément arrière complet
3	9495-0140	Bouchon n°290 3/4"
4	8529-8948	Elément intermédiaire normal
5	8529-8949	Elément intermédiaire spécial
6	9495-0110	Bouchon n°290 1/2"
7	8500-0027	Doigt de gant 1/2"
8	9758-1286	Ressort doigt de gant
9	8259-8950	Elément avant complet
10	8006-0212	Nipple peint Ø 148.62
11	9430-5027	Enduit pour nipple 300 gr
12	9508-6032	Cordon fibre de verre silicone
13	9428-5095	Tube de mastic silicone 310 ml
14	8015-8927	Tige d'assemblage Ø 12 - 300 mm
14	8015-8928	Tige d'assemblage Ø 12 - 385 mm
14	8015-8929	Tige d'assemblage Ø 12 - 420 mm
14	8015-8930	Tige d'assemblage Ø 12 - 520 mm
15	9754-0120	Ressort pour tige d'assemblage
16	8015-8902	Voyant complet avec cadre
17	8015-7700	Verre de voyant + Joints
18	8015-8913	Tige d'assemblage Ø 14 - 1571 mm 13 éléments.
18	8015-8915	Tige d'assemblage Ø 14 - 1796 mm 15 éléments.
18	8015-8917	Tige d'assemblage Ø 14 - 2021 mm 17 éléments.
18	8015-8919	Tige d'assemblage Ø 14 - 2246 mm 19 éléments.
18	8015-8921	Tige d'assemblage Ø 14 - 2511 mm 21 éléments.
18	8015-8923	Tige d'assemblage Ø 14 - 2736 mm 23 éléments.
18	8015-8925	Tige d'assemblage Ø 14 - 2960 mm 25 éléments.
19	8006-8906	Bride carrée pleine + Joint
20	8006-8907	Bride carrée taraudée + Joint

Repères	Code	Désignation
21	9501-4155	Joint 222 x 170 x 4
22	8112-0028	Bouchon 2"
23	8008-8904	Bride à embout de départ + Joint 13 à 17 éléments
23	8008-8905	Bride à embout de départ + Joint 19 à 25 éléments
24	8008-8922	Tuyère + Joint
26	8008-8908	Bride à embout de retour + Joint 13 à 17 éléments
26	8008-8909	Bride à embout de retour + Joint 19 à 25 éléments
27	8008-8924	Diaphragme + Joint
28	8228-8905	Articulation complète plaque foyer
29	9757-0424	Porte foyer pleine
30	9755-0235	Protection porte foyer
31	9755-0236	Isolation porte foyer
		Sur demande
	9757-0425	Porte foyer Ø 165
	9757-0426	Porte foyer Ø 186
	9757-0427	Porte foyer Ø 210
	9757-0428	Porte foyer Ø 295
	9757-0429	Porte foyer Ø 240
	9757-0433	Plaque foyer Ø 290
	9757-0434	Plaque foyer Ø 350
32	8008-8915	Charnière plaque de foyer
33	8555-8592	Sachet vis porte foyer
34	8555-5528	Départ fumées + tresse
35	8208-0010	Tampon de nettoyage fonte
36	9504-6115	Joint thermocord Ø 15
37	8555-5508	Plaque de raccordement Ø 400 + Joint
37	8555-5506	Plaque de raccordement Ø 300 + Joint
37	8555-5507	Plaque de raccordement Ø 350 + Joint
37	8555-5509	Plaque de raccordement pleine + Joint
38	9508-6041	Joint autocollant 15 x 9
39	8555-5514	Porte de ramonage gauche + tresse
40	8555-5541	Porte de ramonage droite + tresse
41	8555-5510	Tampon de ramonage N1 + tresse
42	8555-5511	Tampon de ramonage N2 + tresse
43	8555-5512	Tampon de ramonage N3 + tresse
44	8555-5513	Tampon de ramonage N4 + tresse
45	8555-8593	Sachet vis porte de ramonage
46	9508-6032	Cordon fibre de verre silicone
47	8555-5515	Verrou complet

Repères	Code	Désignation
48	8259-0010	Turbulateur supérieur
49	8008-8910	Tube répartiteur + Joint 15 éléments
49	8008-8911	Tube répartiteur + Joint 17 et 19 éléments
49	8555-5502	Tube répartiteur + Joint 21 éléments
49	8555-5503	Tube répartiteur + Joint 23 éléments
49	8555-5504	Tube répartiteur + Joint 25 éléments
52	9434-5102	Bombe de peinture retouches - gris anthracite
		Outils de chauffe
60	9696-8026	Brosse pour plateau
61	8013-8704	Brosse métallique + tige 1800 mm 13 et 15 éléments
62	8015-8716	Brosse métallique + tige 1300 mm + rallonges pour les 17 à 21 éléments
62	8015-8723	Brosse métallique + tige 1800 mm + rallonges pour les 23 à 25 éléments
63	9750-5103	Raclette 1200 mm
63	9750-5106	Raclette 1500 mm
63	9750-5108	Raclette 1800 mm
		Isolation
		Isolation corps
70	8555-5520	Isolation complète corps 13 éléments
70	8555-5521	Isolation complète corps 15 éléments
70	8555-5522	Isolation complète corps 17 éléments
70	8555-5523	Isolation complète corps 19 éléments
70	8555-5525	Isolation complète corps 21 éléments
70	8555-5526	Isolation complète corps 23 éléments
70	8555-5527	Isolation complète corps 25 éléments
		Isolation trappe de ramonage
71	8555-5533	Isolation complète trappes de ramonage 13 éléments
71	8555-5534	Isolation complète trappes de ramonage 15 éléments
71	8555-5535	Isolation complète trappes de ramonage 17 éléments
71	8555-5536	Isolation complète trappes de ramonage 19 éléments
71	8555-5538	Isolation complète trappes de ramonage 21 éléments
71	8555-5539	Isolation complète trappes de ramonage 23 éléments
71	8555-5540	Isolation complète trappes de ramonage 25 éléments
		Jaquette
80	8555-8008	Glissière 1225 mm
80	8555-8009	Glissière 1365 mm
80	8555-8010	Glissière 1475 mm

Repères	Code	Désignation
80	8555-8011	Glissière 1565 mm
80	8555-8012	Glissière 1675 mm
80	8555-8013	Glissière 1765 mm
80	8555-8014	Glissière 1875 mm
80	8555-8015	Glissière 2025 mm
80	8555-8016	Glissière 2165 mm
80	8555-8017	Glissière 2275 mm
80	8555-8018	Glissière 2365 mm
81	8555-8021	Glissière complémentaire 1246 mm
82	8555-8035	Chemin de câbles gauche 1260 mm
82	8555-8036	Chemin de câbles gauche 1400 mm
82	8555-8037	Chemin de câbles gauche 1510 mm
82	8555-8038	Chemin de câbles gauche 1600 mm
82	8555-8039	Chemin de câbles gauche 1710 mm
82	8555-8040	Chemin de câbles gauche 1800 mm
82	8555-8041	Chemin de câbles gauche 1910 mm
82	8555-8042	Chemin de câbles gauche 2060 mm
82	8555-8043	Chemin de câbles gauche 2200 mm
82	8555-8044	Chemin de câbles gauche 2310 mm
82	8555-8045	Chemin de câbles gauche 2400 mm
83	8555-8048	Chemin de câbles droit 1260 mm
83	8555-8049	Chemin de câbles droit 1400 mm
83	8555-8050	Chemin de câbles droit 1510 mm
83	8555-8051	Chemin de câbles droit 1600 mm
83	8555-8052	Chemin de câbles droit 1710 mm
83	8555-8053	Chemin de câbles droit 1800 mm
83	8555-8054	Chemin de câbles droit 1910 mm
83	8555-8055	Chemin de câbles droit 2060 mm
83	8555-8056	Chemin de câbles droit 2200 mm
83	8555-8057	Chemin de câbles droit 2310 mm
83	8555-8058	Chemin de câbles droit 2400 mm
84	8555-8080	Chemin de câbles complémentaire 1196 mm
85	8555-8066	Plaque centrale supérieure 1131 mm
85	8555-8067	Plaque centrale supérieure 1271 mm
85	8555-8068	Plaque centrale supérieure 1381 mm
85	8555-8069	Plaque centrale supérieure 1471 mm
85	8555-8070	Plaque centrale supérieure 1581 mm
85	8555-8071	Plaque centrale supérieure 1671 mm
85	8555-8072	Plaque centrale supérieure 1781 mm
85	8555-8073	Plaque centrale supérieure 1931 mm
85	8555-8074	Plaque centrale supérieure 2071 mm
85	8555-8075	Plaque centrale supérieure 2181 mm
85	8555-8076	Plaque centrale supérieure 2271 mm
86	8555-8079	Plaque centrale complémentaire 1196 mm

Repères	Code	Désignation
		Pièces communes
87	8259-8014	Traverse avant inférieure
88	8555-8515	Equerre de fixation panneau avant latéral
89	8259-8818	Panneau avant latéral inférieur complet
90	200002992	Panneau avant supérieur complet
91	8555-8517	Panneau avant inférieur complet
92	8555-8518	Panneau arrière supérieur
93	8259-8021	Panneau arrière inférieur gauche
94	8259-8022	Panneau arrière inférieur droit
95	8259-0518	Panneau pour porte foyer
96	8555-8519	Enjoliveur tableau
97	8555-8520	Cache arrière tableau standard
98	8555-8521	Support tableau
99	8259-8055	Traverse arrière inférieure
100	8555-8522	Traverse supérieure
101	8555-8526	Traverse supérieure intermédiaire
102	8555-8082	Jonction plaque centrale
103	8555-8523	Patte inférieure de glissière
104	8555-8022	Equerre supérieure
105	8555-0526	Traverse supérieure avant
106	9532-0780	Collier
107	9775-8859	Écrou Rapid
108	8555-8525	Visserie pièces communes
		Jaquette latérale avant
110	8555-8598	Panneau avant latéral 800 mm
110	8555-8599	Panneau avant latéral 940 mm
110	8555-8616	Panneau avant latéral 1050 mm
111	8555-8514	Visserie panneau latéral avant
112	8555-8507	Plaque avant supérieure droite de ramonage 800 mm
112	8555-8508	Plaque avant supérieure droite de ramonage 940 mm
112	8555-8509	Plaque avant supérieure droite de ramonage 1050 mm
112	8555-8510	Plaque avant supérieure gauche de ramonage 800 mm
113	8555-8511	Plaque avant supérieure gauche de ramonage 940 mm
113	8555-8512	Plaque avant supérieure gauche de ramonage 1050 mm
		Jaquette latérale arrière
114	8555-8500	Panneau latéral arrière 400 mm
114	8555-8501	Panneau latéral arrière 600 mm
115	8555-8513	Visserie panneau latéral arrière

Repères	Code	Désignation
116	8555-8505	Plaque arrière supérieure de ramonage 400 mm
116	8555-8506	Plaque arrière supérieure de ramonage 600 mm
		Tableau de commande K - RC 1
		Consulter la liste des pièces de rechange de la notice du tableau.







NL Remeha B.V.

Postbus 32
7300 AA APELDOORN
Tel: +31 55 5496969
Fax: +31 55 5496496
Internet: nl.remeha.com
E-mail: remeha@remeha.com

E D.A.C. S.A.

Tomás A. Edison 29
Poligono Cogullada
50014 ZARAGOZA
Tel: +34 76 464076
Fax: +34 76 471311
Internet: www.dac.es
E-mail: dac@dac.es

GB Broag Ltd.

Remeha House
Molly Millars Lane
RG41 2QP WOKINGHAM, Berks.
Tel: +44 118 9783434
Fax: +44 118 9786977
Internet: uk.remeha.com
E-mail: boilers@broag-remeha.com

E Norte Comercial Organización S.A.

Bereteage Bidea, 19
48180 LOIU (Vizcaya)
Tel: +34 94 471 03 33
Fax: +34 94 471 11 52
E-mail: nco@nco.es

B J.L. Mampaey BVBA

Uitbreidingstraat 54
2600 ANTWERPEN
Tel: +32 3 2307106
Fax: +32 3 2301153
Internet: www.mampaey.be
E-mail: info@mampaey.be

IRL Euro Gas Ltd.

Unit 38, Southern Cross Business Park
Boghall Road, Bray, Co
WICKLOW
Tel: +353 12868244
Fax: +353 12861729
Internet: www.eurogas.ie
E-mail: sales@eurogas.ie

B Thema S.A.

6, Avenue de l'expansion
4460 GRACE-HOLLOGNE
Tel: +32 4 2469575
Fax: +32 4 2469576
Internet: www.thema-sa.be
E-mail: info@thema-sa.be

H Marketbau - Remeha Kft.

Gyár u. 2.
Ipari Park
2040 BUDAÖRS
Tel: +36 23 503 980
Fax: +36 23 503 981
Internet: www.remeha.hu
E-mail: remeha@remeha.hu

E Termibarna S.A.

C. Zamora 55-59
08005 BARCELONA
Tel: +34 3 3000204
Fax: +34 3 3009558

E Cuatrocesa S.A.

c) Sor Angela de La Cruz, 10
- 1º Oficina C
28020 MADRID
Tel: +34 91 658 18 88
Fax: +34 91 658 30 77

© Droits d'auteur

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable.

.Les descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif, elles peuvent donc subir des modifications sans avis préalable et sans obligation de les appliquer aux appareils livrés ou en commande.

Sous réserve de modifications.